


Műa Ø10–Ø60cm grav. csövek homokos kavics ágyazása

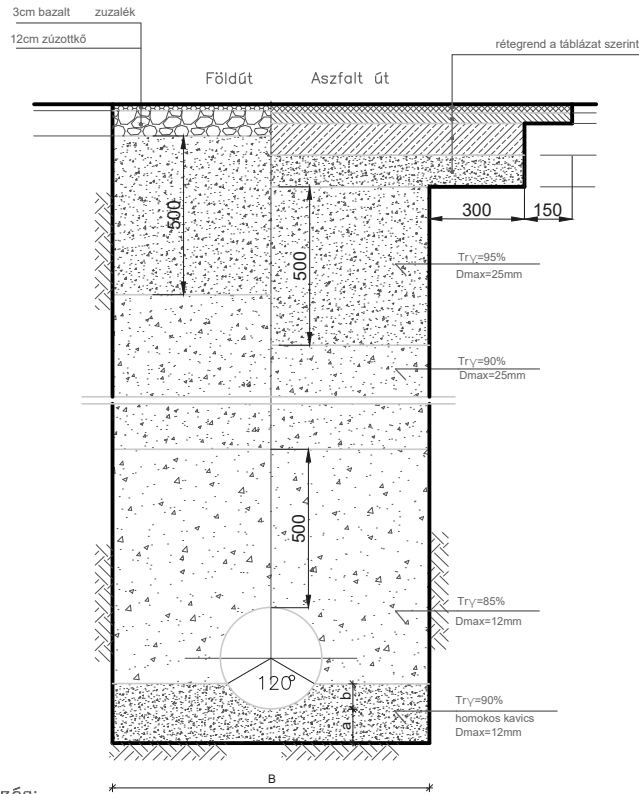

Megjegyzés:

minimális takarás: 1,20m

|     | B    | a  | b  | Ágyazat            | Kiszorítás         | Csőzóna<br>vissz.tölt. |
|-----|------|----|----|--------------------|--------------------|------------------------|
|     | m    | cm | cm | m <sup>3</sup> /fm | m <sup>3</sup> /fm | m <sup>3</sup> /fm     |
| Ø10 | 0.80 | 15 | 3  | 0.14               | 0.15               | 0.45                   |
| Ø15 | 0.90 | 15 | 4  | 0.17               | 0.18               | 0.54                   |
| Ø20 | 1.00 | 15 | 5  | 0.20               | 0.23               | 0.62                   |
| Ø25 | 1.05 | 15 | 6  | 0.22               | 0.27               | 0.68                   |
| Ø30 | 1.10 | 15 | 7  | 0.24               | 0.31               | 0.74                   |
| Ø40 | 1.20 | 15 | 9  | 0.29               | 0.41               | 0.85                   |
| Ø50 | 1.30 | 15 | 12 | 0.34               | 0.54               | 0.96                   |
| Ø60 | 1.40 | 15 | 15 | 0.36               | 0.64               | 1.11                   |

Rétegréndek táblázata


| lakóút:                      |
|------------------------------|
| AC 11(F) kopó (AB-11/F) 4 cm |
| AC 22 kötő (K-22) 6 cm       |
| CKT 15 cm                    |
| HK 20 cm                     |
| járda:                       |
| ÖA-4 3 cm                    |
| betonalap C8/12-32/FN 10 cm  |
| HK 15 cm                     |



Rajz megnevezése:

Gravitációs házibekötés nagymélységű gerinccsatorna esetén

Műa. nyomócsövek Ágyazási Terve

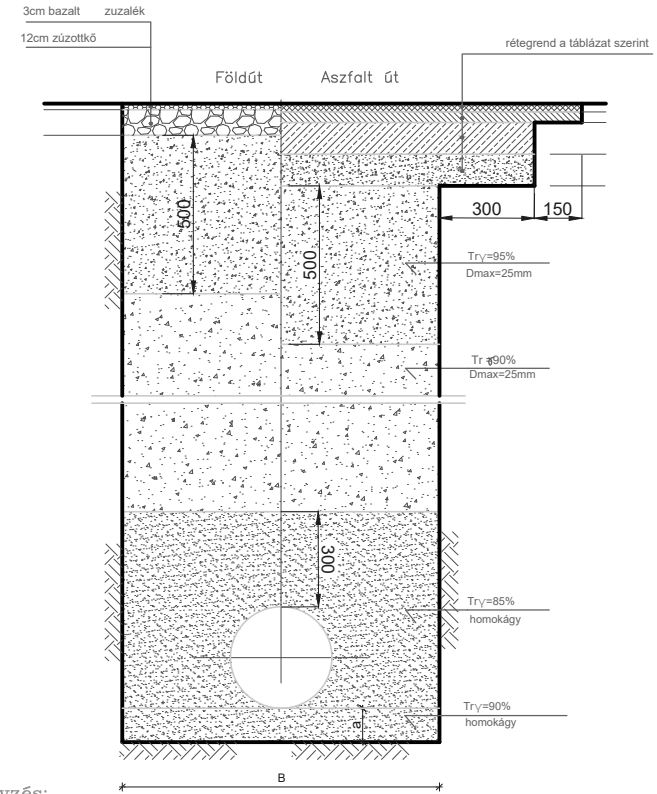

Megjegyzés:

minimális takarás: 1,20m

|     | B    | a  | Kiszorítás         | Homok<br>visz.tölt. |
|-----|------|----|--------------------|---------------------|
|     | mm   | m  | m <sup>3</sup> /fm | m <sup>3</sup> /fm  |
| 25  | 0.80 | 15 | 0.380              | 0.380               |
| 32  | 0.80 | 15 | 0.386              | 0.385               |
| 40  | 0.80 | 15 | 0.392              | 0.391               |
| 63  | 0.80 | 15 | 0.410              | 0.407               |
| 75  | 0.80 | 15 | 0.420              | 0.416               |
| 90  | 0.80 | 15 | 0.432              | 0.426               |
| 110 | 0.80 | 15 | 0.448              | 0.438               |
| 125 | 0.90 | 15 | 0.518              | 0.506               |
| 160 | 0.90 | 15 | 0.549              | 0.529               |

Rétegréndek táblázata

| lakóút:                      |
|------------------------------|
| AC 11(F) kopó (AB-11/F) 4 cm |
| AC 22 kötő (K-22) 6 cm       |
| CKT 15 cm                    |
| HK 20 cm                     |
| járda:                       |
| ÖA-4 3 cm                    |
| betonalap C8/12-32/FN 10 cm  |
| HK 15 cm                     |

Információs anyag

Készült:2020.11.15.

Rajz azonosító:  
DPMV-2020-Sz 05/R00